



平面図 S=1:500

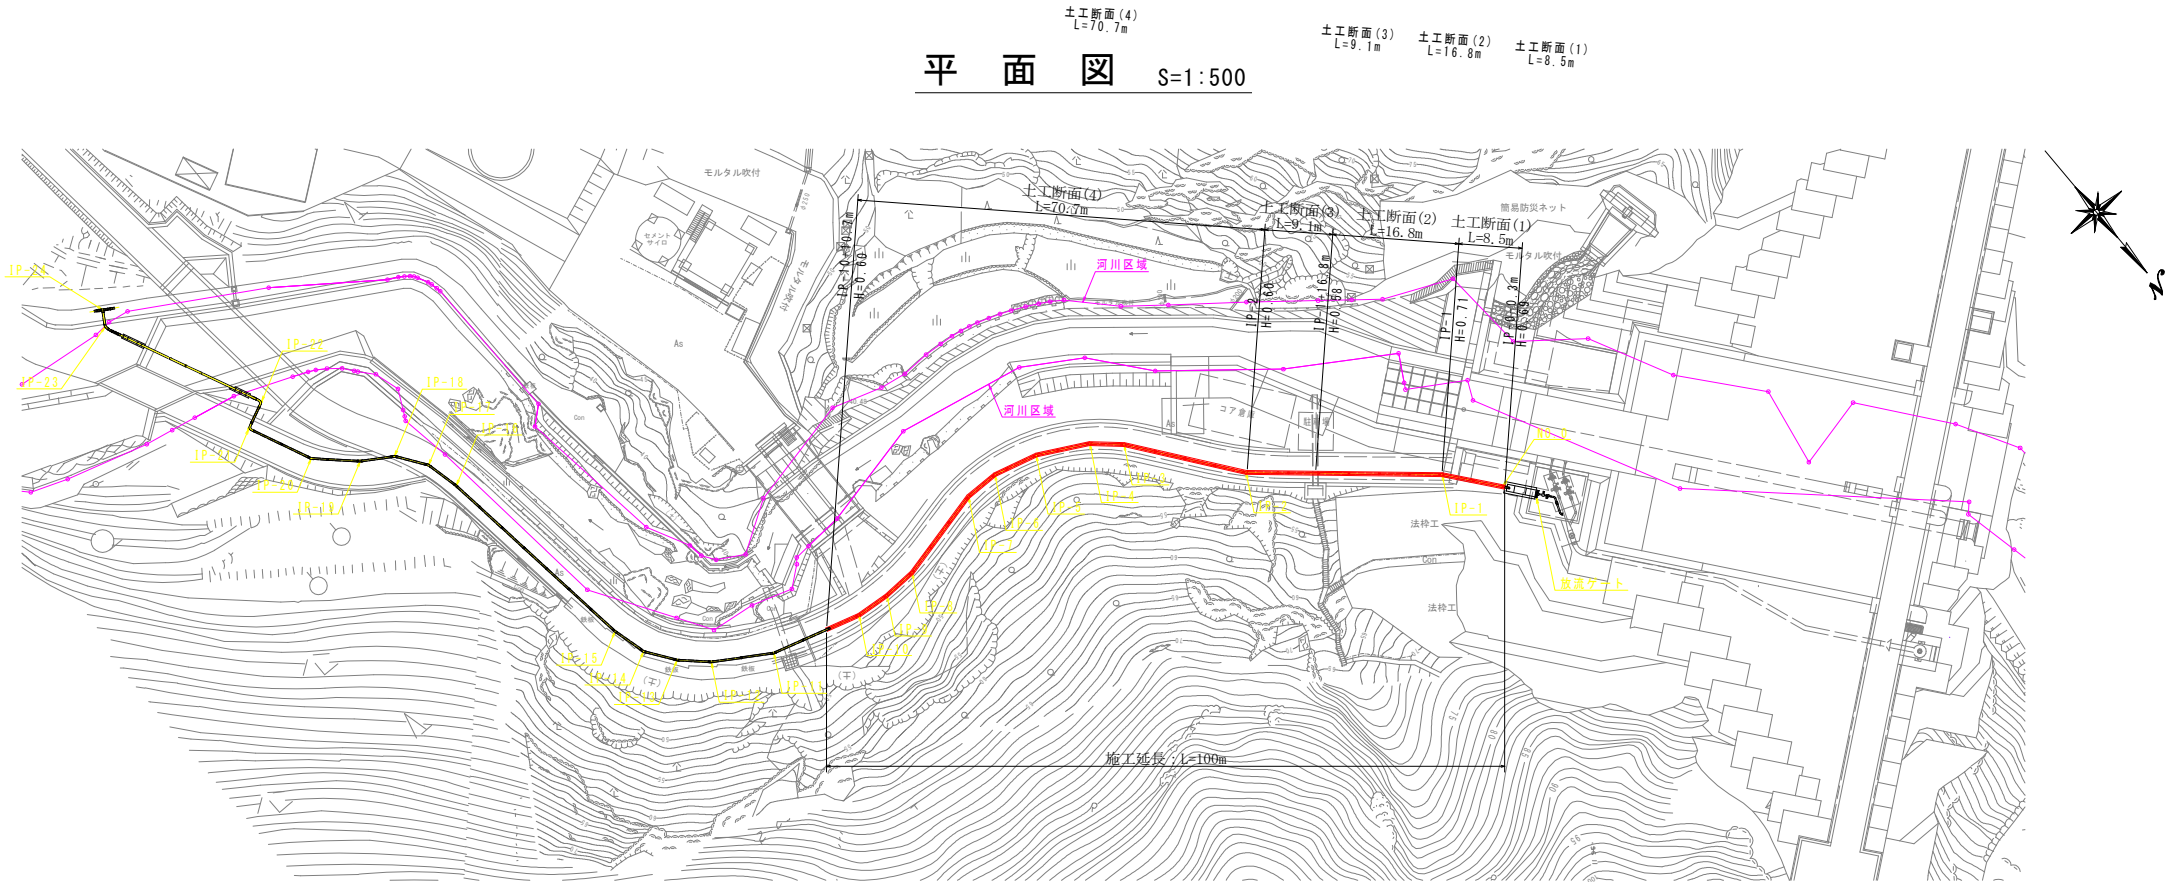


配管詳細図


(1) L=93.64m

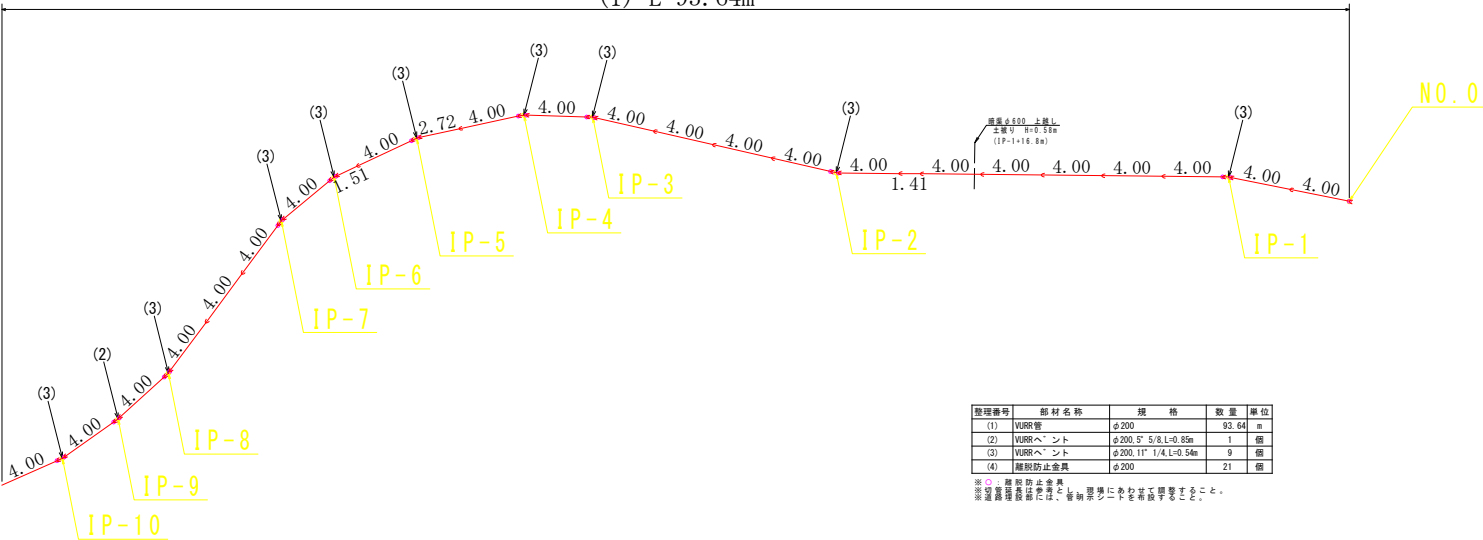

暗渠上越詳細図 S=1:100

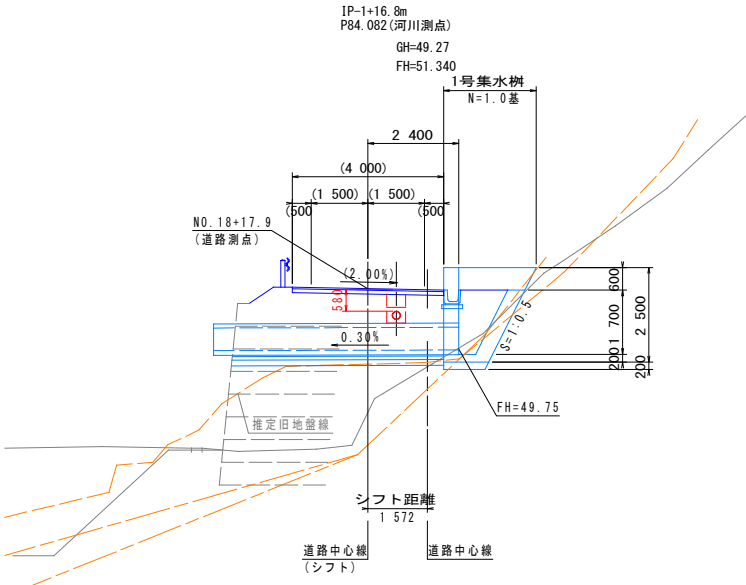


土工標準断面図 S=1:20

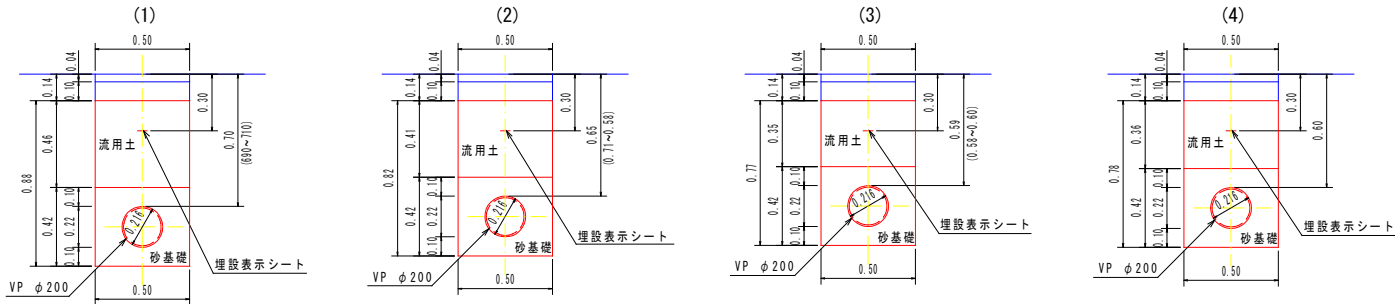

芸 西 村			
工事種別	令和7年度 村単独事業 瓜生谷地区パイプライン布設工事		
図面名称	平面図・配管詳細図	縮 尺	図示
路河川名	2級河川 和食川		
工事箇所	芸西村馬ノ上		
設計種別	実施設計	図 面	1
事務所名	芸西村役場土木環境課	番 号	2

縦断図（農業用水）
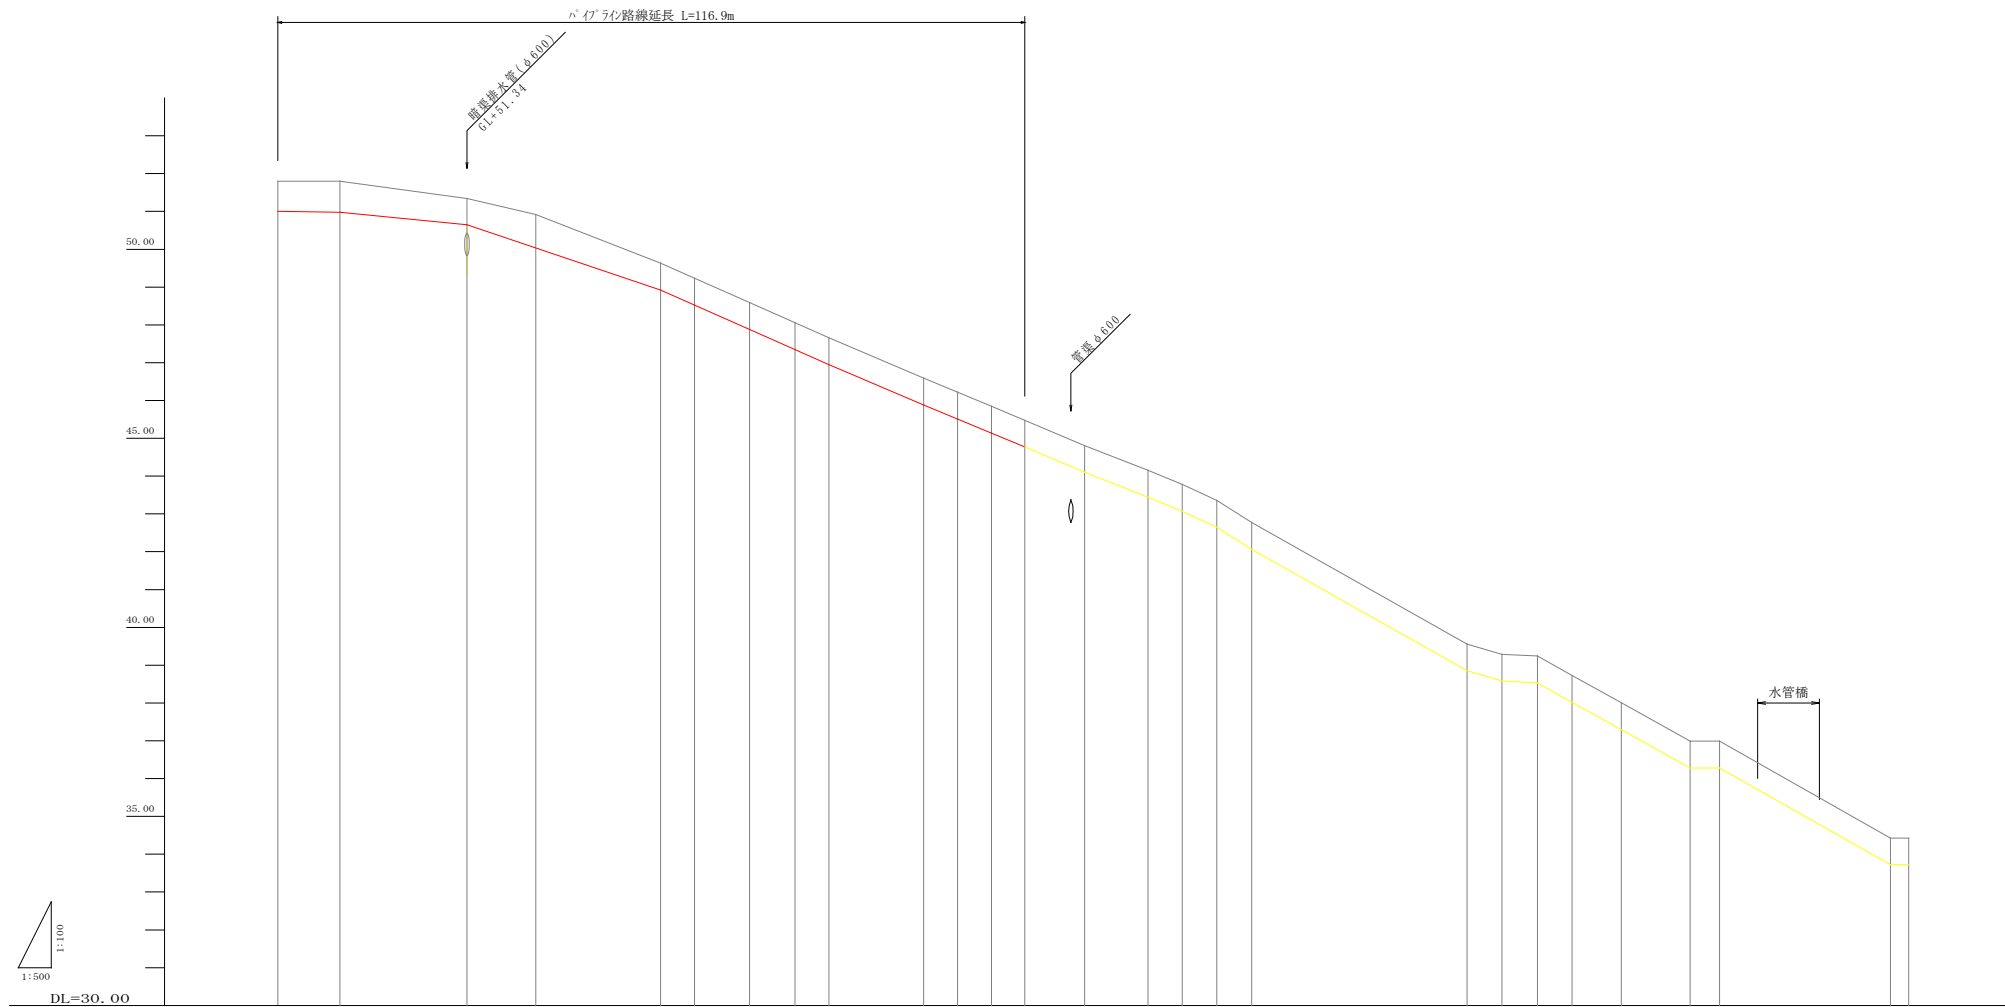
$$\begin{aligned} H &= 1 : 500 \\ V &= 1 : 100 \end{aligned}$$


現況				計			
曲線	測点	区間距離	追加距離	地盤高	管中心高	土被り	管種 管径
	No. 0	0.00	0.00	51.80	51.00	0.69	硬質塩化ビニール管 VU(RR) φ200
	IP 1	8.20	8.20	51.80	50.98	0.71	
	IP 1 +16.8	16.80	25.00	51.34	50.65	0.58	
	IP 2	9.10	34.10	50.92	50.21	0.60	
	IP 3	16.50	50.60	49.53	48.92	0.60	
	IP 4	4.50	55.10	49.23	48.52	0.60	
	IP 5	7.30	62.40	48.59	47.88	0.60	
	IP 6	6.00	68.40	48.06	47.35	0.60	
	IP 7	4.50	72.90	47.66	46.95	0.60	
	IP 8	12.50	85.40	46.59	45.88	0.60	
	IP 9	4.50	89.90	46.22	45.51	0.60	
	IP 10	4.50	94.40	45.85	45.14	0.60	
	IP 10+4.40	4.40	98.80	45.48	44.77	0.60	
	IP 11	7.90	106.70	44.81	44.10	0.60	
	IP 12	8.60	115.10	44.15	43.44	0.60	
	IP 13	4.50	119.60	43.78	43.07	0.60	
	IP 14	4.60	124.20	43.36	42.65	0.60	
	IP 15	4.60	128.80	42.77	42.06	0.60	
	IP 16	28.50	157.30	39.56	38.85	0.60	
	IP 17	4.60	161.90	39.26	38.55	0.60	
	IP 18	4.70	166.60	39.24	38.53	0.60	
	IP 19	4.60	171.20	38.73	38.02	0.60	
	IP 20	6.50	177.70	38.01	37.30	0.60	
	IP 21	9.10	186.80	36.99	36.28	0.60	
	IP 22	3.90	190.70	36.99	36.28	0.60	
	IP 23	22.60	213.30	34.43	33.72	0.60	
	IP 24	2.40	215.70	34.43	33.72	0.60	

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管径φ200

管

芸 西 村

工事種別	令和7年度 村単独事業 瓜生谷地区バイパス新布設工事		
図面名称	縦断図	縮尺	図示
路河川名	2級河川 和食川		
工事箇所	芸西村馬ノ上		
設計種別	実施設計	図面 番号	2
事務所名	芸西村役場土木環境課		

注意事項

1. 計画高は参考値である。
NO.0～IP-2以外の区間は管頂被り60 c m以上を保つよう施工のこと。